


遮音性能向上のため(S01-9141)が300mmより200mmに変更。耐火認定番号変更無し。各層共通

壁 凡 例	
	鉄筋コンクリート造：耐火構造壁 1H (5階より下階2H)
	軽量鉄骨間仕切組：LGS+α'-I' 両面PBI2.5
	令112条関係 1時間耐火間仕切組：LGS+二重α'-I' 両面硬質PBI9.5+PBI2.5 ドリフト挿入 (FP060NP-9073)
	令114条関係 防火間仕切組 (耐火構造壁 1H)：LGS+二重α'-I' 両面硬質PBI9.5+PBI2.5 ドリフト挿入 (FP060NP-9073)
	遮音構造間仕切組：LGS+二重α'-I' 両面PBI9.5+PBI2.5 300mm挿入

図：消火器

共同生活室、居室など基準上規定されている設備の名称で記載してください。

図号欄	目付	訂正事項	承認	署名	責任担当者	担当者	PROJECT	JOB NO.	NO.
							TITLE	SCALE	REV. MARK

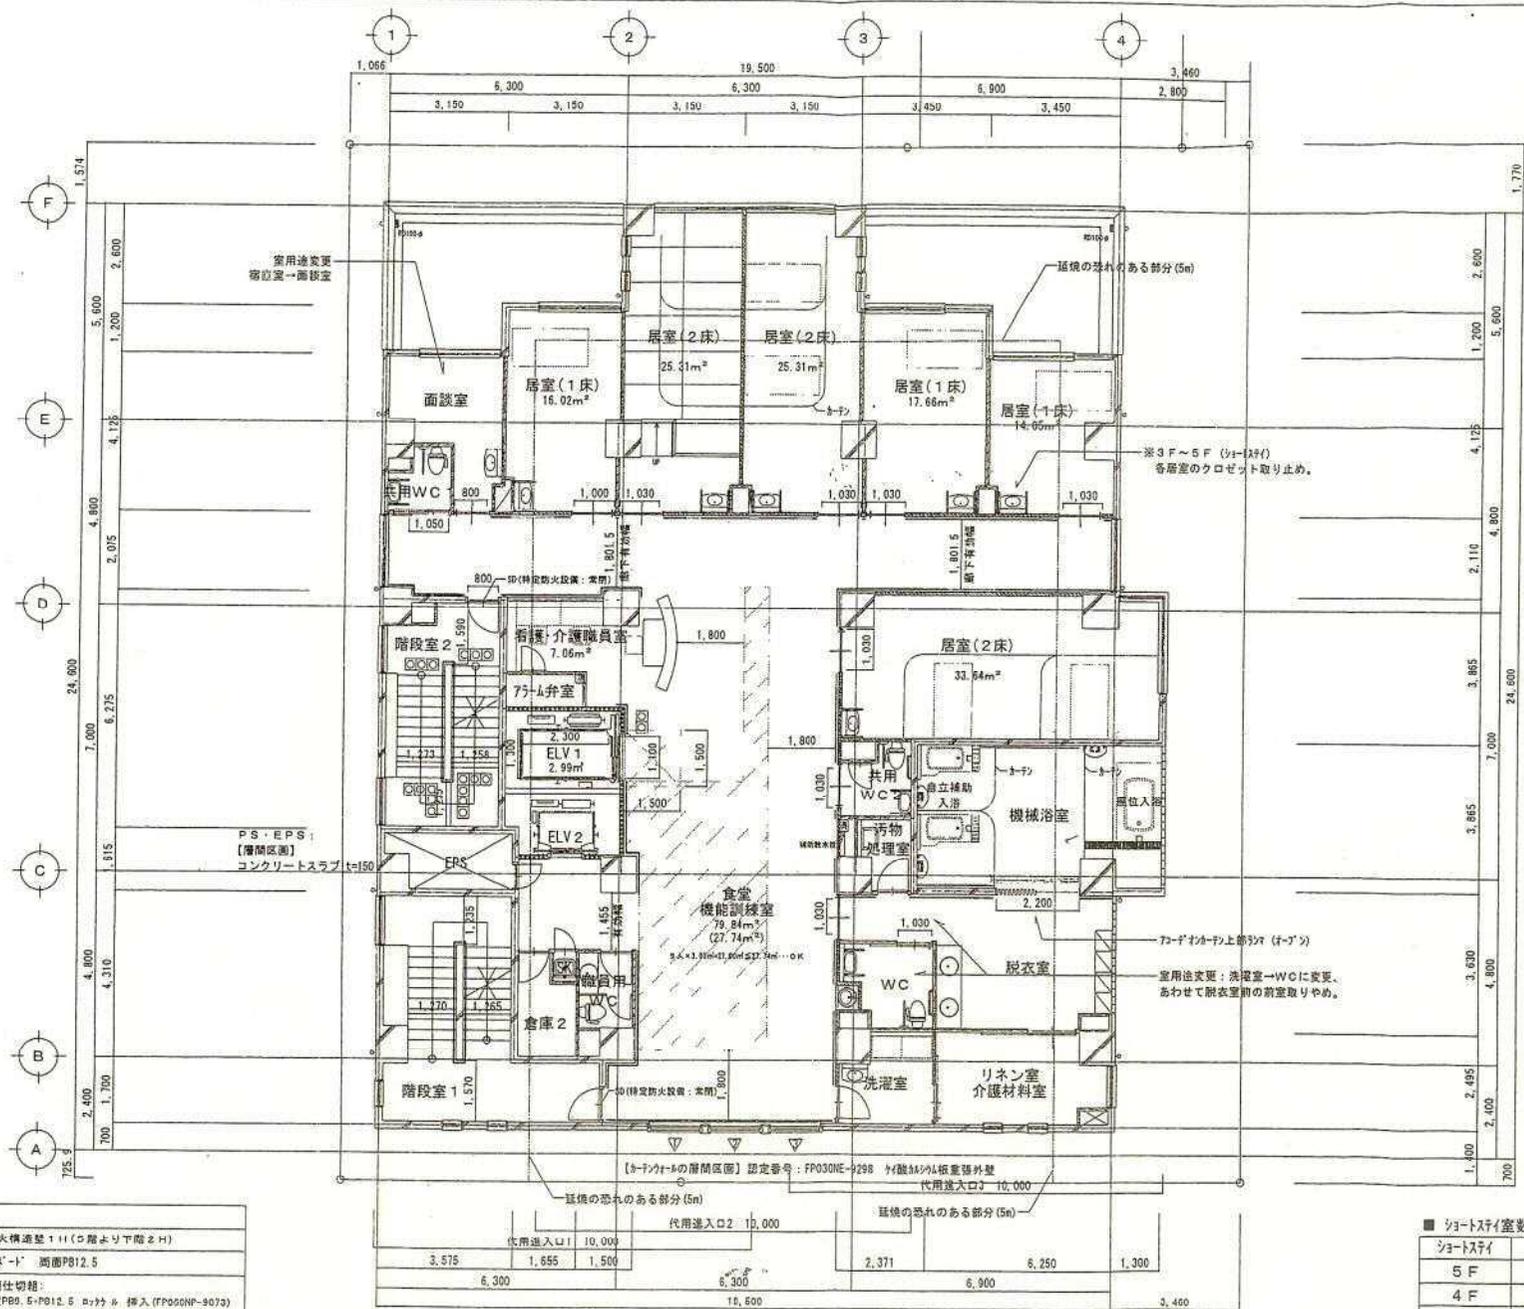

※3F~5F (3F~5F)
各居室のクロゼット取り止め。

70-70インチ上開ドア (オープン)
室用途変更：洗濯室→WCに変更。
あわせて脱衣室前の前室取りやめ。

【3-F階の層間区画】認定番号：FP030NE-298 防火壁/防火扉/耐火床/耐火天井

延焼の恐れのある部分(5m) 代用出入口 10,000

代用出入口 10,000 代用出入口 10,000 延焼の恐れのある部分(5m) 代用出入口 10,000

■ ショートスイ套数

ショートスイ	個室	2人室	計(人数)
5F			
4F			
3F			
合計			


■ 型凡例

	鉄筋コンクリート造：耐火構造壁1H(0階より下階2H)
	軽量鉄骨間仕切組：LGS+壁+1' 両面P812.5
	令112条関係1時間耐火間仕切組： LGS+二重壁+1' 両面硬質P89.5+P812.5 2ヶ所 挿入(FP060NP-9073)
	令114条関係耐火間仕切組 (耐火構造壁1H)： LGS+二重壁+1' 両面硬質P89.5+P812.5 2ヶ所 挿入(FP060NP-9073)
	透音構造間仕切組：LGS+二重壁+1' 両面P89.5+P812.5 1'520-A挿入

■ 備考

品名	訂正事項	承認	変更	変更理由	IP

PROJECT	JOB NO.	NO.
TITLE	SCALE	REV. MARK

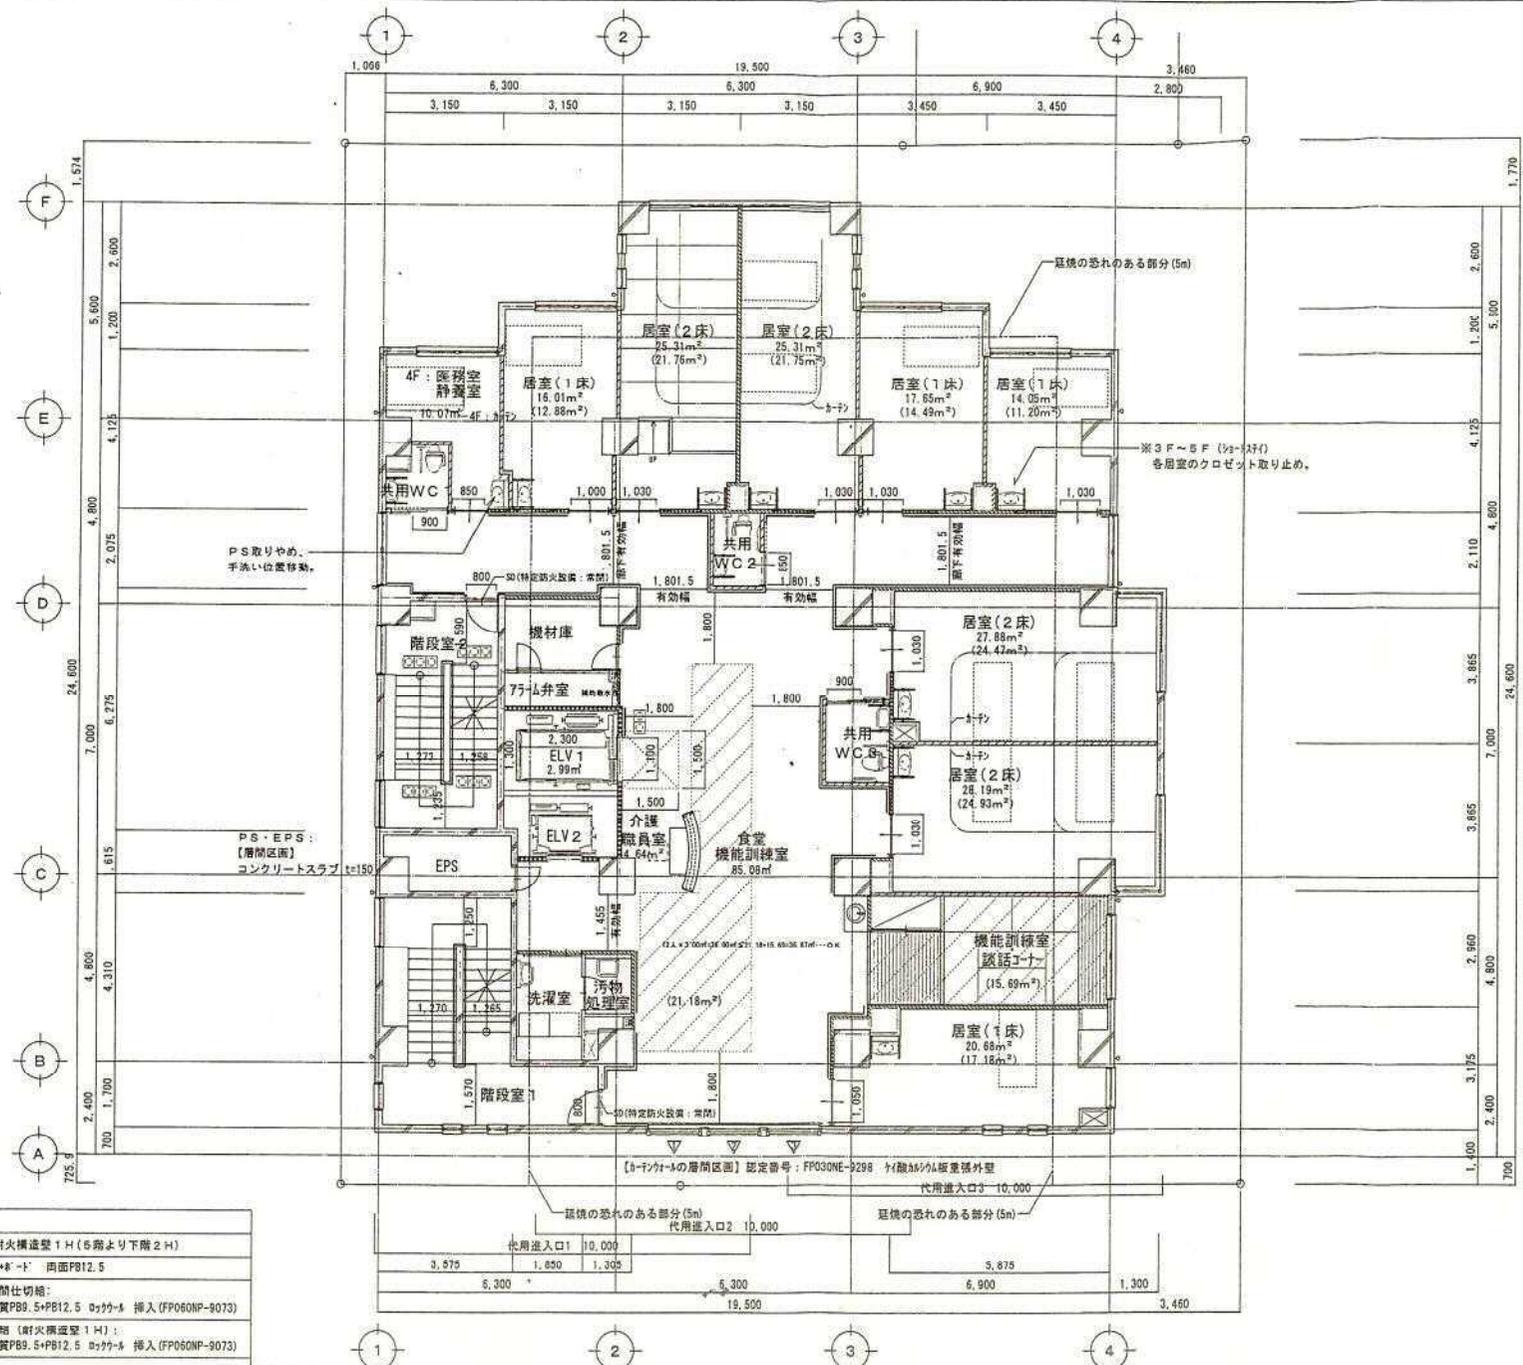

PS・EPS:
【層間区画】
コンクリートスラブ厚150

図：消火器

壁 凡 例	
	鉄筋コンクリート造：耐火構造型 1H (5階より下階 2H)
	軽量鉄骨間仕切組：LGS+R-T 両面PB12.5
	令112条関係 1時間耐火間仕切組： LGS+二重R-T 両面硬質PB9.5+PB12.5 両面挿入 (FP060NP-9073)
	令114条関係耐火間仕切組 (耐火構造型 1H)： LGS+二重R-T 両面硬質PB9.5+PB12.5 両面挿入 (FP060NP-9073)
	遮音構造間仕切組：LGS+二重R-T 両面PB9.5+PB12.5 両面挿入

図 考 慮	日 付	訂 正 事 項	検 査	審 査	責任担当者	担当者

PROJECT	JOB NO.	NO.
TITLE	SCALE	REV. MARK