

新潟市消防局災害活動組織及び部隊運用規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和5年3月24日

新潟市消防局長 小林 佐登司

新潟市消防局訓令第3号

新潟市消防局災害活動組織及び部隊運用規程の一部を改正する規程

新潟市消防局災害活動組織及び部隊運用規程（平成19年3月28日新潟市消防局訓令第12号）の一部を次のように改正する。

別表第4東の項中

|        |              |   |   |  |  |  |  |   |                   |
|--------|--------------|---|---|--|--|--|--|---|-------------------|
| 山の下消防隊 | 原液搬送車 4,0001 | ○ |   |  |  |  |  |   | 原液積載              |
|        | 化学車 5001     |   |   |  |  |  |  | ○ |                   |
| 空港前消防隊 | 水そう車 2,0001  |   | ○ |  |  |  |  |   | ペア出勤              |
|        | 化学車 1,8001   |   | ○ |  |  |  |  |   | 水そう車送水不要時特命原液搬送担当 |
| 大形消防隊  | 水そう車 2,0001  | ○ |   |  |  |  |  |   | 放水砲同時搬送担当         |
|        | 普通ポンプ車       |   |   |  |  |  |  | ○ |                   |

」を

|        |              |   |   |  |  |  |  |   |                   |
|--------|--------------|---|---|--|--|--|--|---|-------------------|
| 山の下消防隊 | 原液搬送車 4,0001 | ○ |   |  |  |  |  |   | 原液積載              |
|        | 化学車 1,3001   | ○ |   |  |  |  |  |   | ペア出勤              |
| 空港前消防隊 | 水そう車 2,0001  |   | ○ |  |  |  |  |   | ペア出勤              |
|        | 化学車 5001     |   | ○ |  |  |  |  |   | 水そう車送水不要時特命原液搬送担当 |
| 大形消防隊  | 水そう車 2,0001  | ○ |   |  |  |  |  |   | 原液積載 放水砲同時搬送担当    |
|        | 普通ポンプ車       |   |   |  |  |  |  | ○ |                   |

」に

改め、

同表中央の項中

|        |             |   |  |  |  |  |  |  |      |
|--------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|------|
| 白山浦消防隊 | 水そう車 4,0001 | ○ |  |  |  |  |  |  | 原液積載 |
|--------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|------|

」を

|        |             |  |   |  |  |  |  |  |      |
|--------|-------------|--|---|--|--|--|--|--|------|
| 白山浦消防隊 | 水そう車 4,0001 |  | ○ |  |  |  |  |  | 原液積載 |
|--------|-------------|--|---|--|--|--|--|--|------|

」に

改め、

同表江南の項中

|          |                       |  |  |   |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 江南署特別救助隊 | はしご車兼高所放水車 (ポンプ付) 40m |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|

」を

|          |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|----------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 江南署特別救助隊 | はしご車兼高所放水車<br>(ポンプ付) 40m |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
|----------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

改め、

同表秋葉の項中

|        |     |      |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--------|-----|------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 秋葉署救助隊 | 化学車 | 5001 |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
|--------|-----|------|--|--|--|--|--|--|---|--|

|        |     |      |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----|------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 秋葉署救助隊 | 化学車 | 5001 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----|------|--|---|--|--|--|--|--|--|

改め、

同表南の項を削り、

同表西蒲の項中

|        |                          |      |  |  |  |  |  |  |   |           |
|--------|--------------------------|------|--|--|--|--|--|--|---|-----------|
| 西蒲署救助隊 | はしご車兼高所放水車<br>(ポンプ付) 25m |      |  |  |  |  |  |  | ○ |           |
|        | 化学車                      | 5001 |  |  |  |  |  |  | ○ | 防油壕内火災担当等 |

|        |                          |      |  |  |   |  |  |  |  |      |
|--------|--------------------------|------|--|--|---|--|--|--|--|------|
| 西蒲署救助隊 | はしご車兼高所放水車<br>(ポンプ付) 25m |      |  |  | ○ |  |  |  |  | ペア出動 |
|        | 化学車                      | 5001 |  |  | ○ |  |  |  |  |      |

改め、

同表出動隊数 ( ) は台数の項中

|              |     |     |     |     |   |     |   |  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|--|
| 出動隊数 ( ) は台数 | 8   | 3   | 5   | 4   | — | 3   | — |  |
|              | (9) | (5) | (7) | (5) | — | (4) | — |  |

|              |     |     |     |     |   |     |   |  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|--|
| 出動隊数 ( ) は台数 | 7   | 5   | 4   | 4   | — | 3   | — |  |
|              | (9) | (7) | (7) | (5) | — | (4) | — |  |

改める。

別表第5東の項中

「

|        |      |                    |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------|------|--------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 空港前消防隊 | 水そう車 | 2,0001             | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | ペア出動 |
|        | 化学車  | 水1,3001<br>原1,8001 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

」を

「

|        |      |                   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------|------|-------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 空港前消防隊 | 水そう車 | 2,0001            | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | ペア出動 |
|        | 化学車  | 水1,3001<br>原 5001 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

」に

改め、

同表中央の項中

「

|         |      |        |   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |      |
|---------|------|--------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|------|
| 礎消防隊    | 水そう車 | 2,0001 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |   |  |  |      |
| 白山浦消防隊  | 水そう車 | 4,0001 |   |   |  |   |  |  |  |  |  | ○ |  |  | 原液搬送 |
| 附船特別消火隊 | 水そう車 | 2,0001 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |   |  |  |      |

」を

「

|         |      |        |   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |      |
|---------|------|--------|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|------|
| 礎消防隊    | 水そう車 | 2,0001 |   |   |  |   |  |  |  | ○ |  |  |  |  |      |
| 白山浦消防隊  | 水そう車 | 4,0001 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |   |  |  |  |  | 原液搬送 |
| 附船特別消火隊 | 水そう車 | 2,0001 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |   |  |  |  |  |      |

」に

改め、

同表江南の項及び南の項を削り、

同表出動隊数（ ）は台数の項中

「

|            |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| 出動隊数（ ）は台数 | 8   | 11   | 1   | 4   | 4   | 2   | 2   | 3   | 6   | 5   |  |  |  |
|            | (9) | (13) | (1) | (5) | (4) | (3) | (3) | (5) | (8) | (6) |  |  |  |

」を

「


|            |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| 出動隊数（ ）は台数 | 8   | 11   | 1   | 3   | 5   | 2   | 2   | 3   | 6   | 4   |  |  |  |
|            | (9) | (13) | (1) | (4) | (5) | (3) | (3) | (5) | (8) | (5) |  |  |  |

」に

改める。


別図第1のうち第1部隊（第1出動）の図を次のように改める。

第1部隊（第1出動）

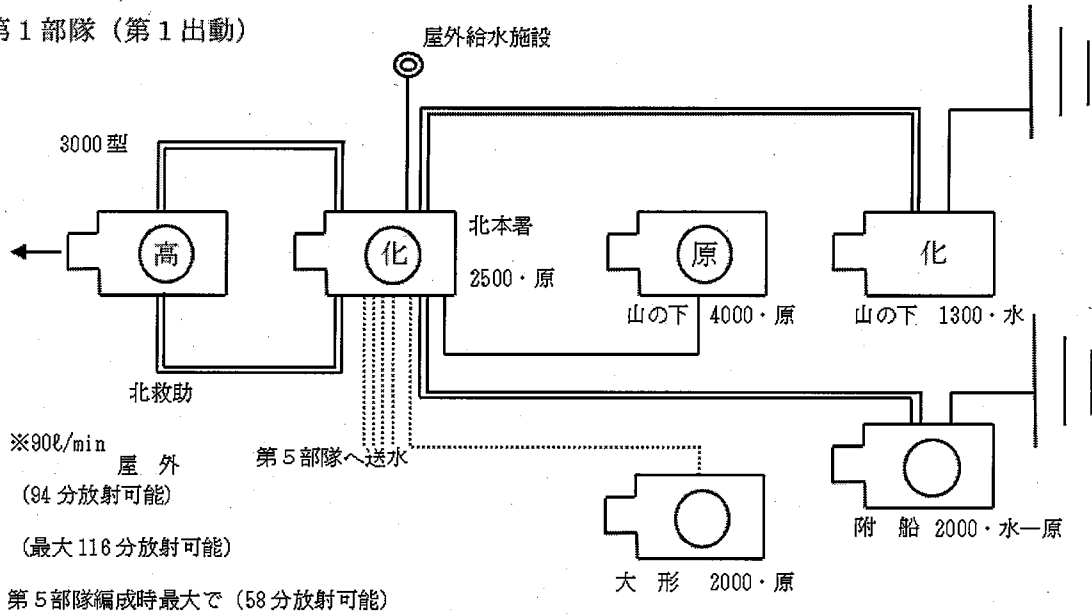


別図第1のうち第2部隊（第2出動）の図を次のように改める。

第2部隊（第2出動）

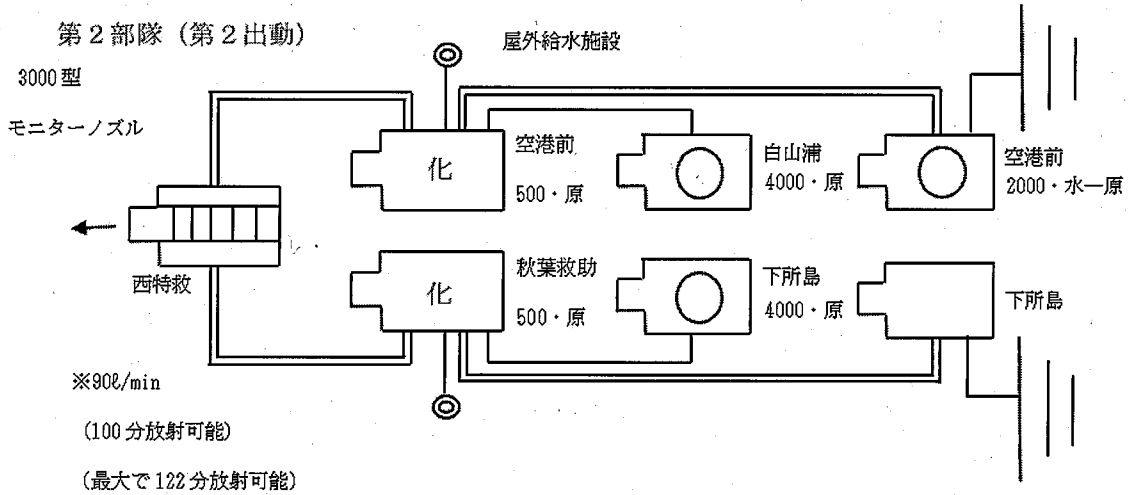


別図第1のうち第3部隊（第3出動）の図を次のように改める。

第3部隊（第3出動）

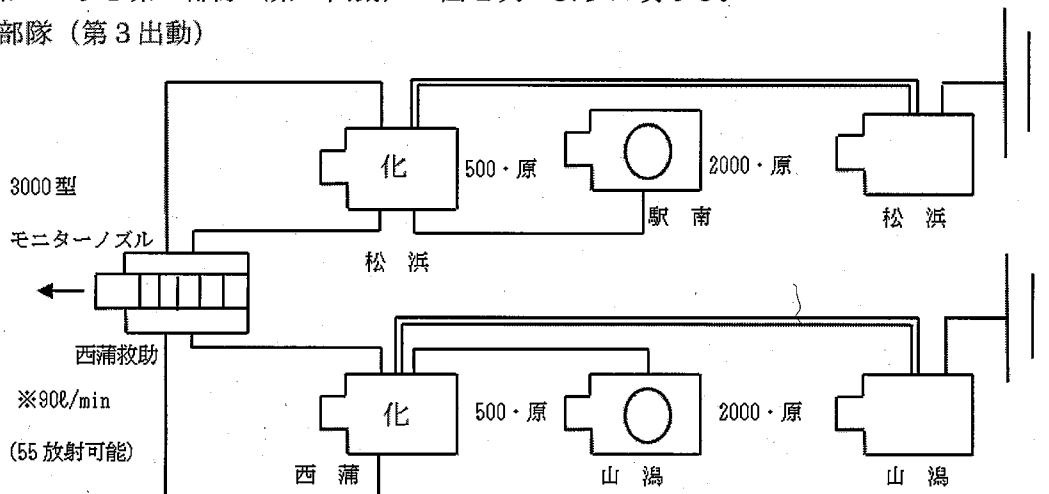

別図第1のうち第5部隊(第4出動)の図を次のように改める。

第5部隊(第4出動)

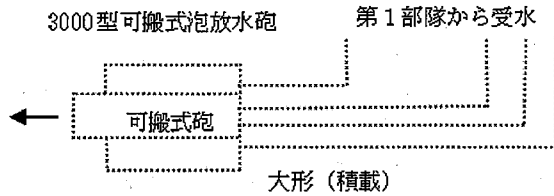

※状況により配置し放射する。



※90ℓ/min(最大58分放射可能)

※放射砲は大形消防隊が担当

別図第2のうち第1部隊の図を次のように改める。

第1部隊(原液使用可能時間) 2000ℓ/min-75分

タンク水にて泡放射可能時間 ※(空港前化学車単独放射時間)  
 2000ℓ/min-2分38秒 2000ℓ/min-39秒


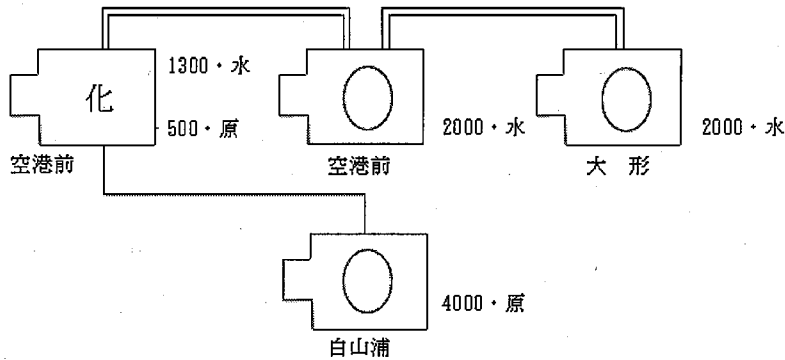


別図第2のうち第2部隊の図を次のように改める。

第2部隊(原液使用可能時間) 5000ℓ/min-16分


3000ℓ/min-27分

タンク水にて泡放射可能時間 ※(北本署化学車単独放射時間)  
 5000ℓ/min-2分35秒 5000ℓ/min-12秒  
 3000ℓ/min-4分20秒 3000ℓ/min-20秒

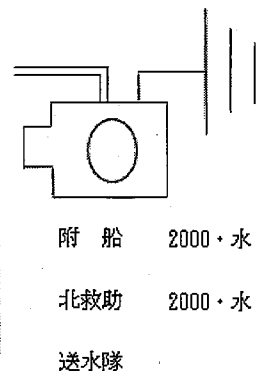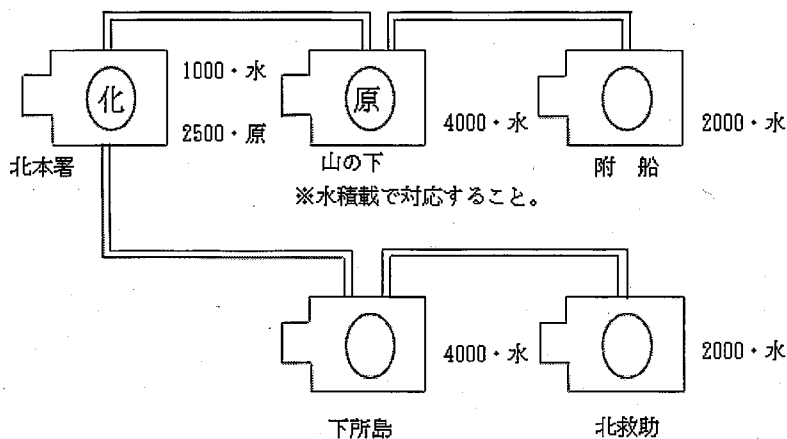


別図第2のうち第4部隊の図を次のように改める。

第4部隊（原液使用可能時間） 800ℓ/min-20分

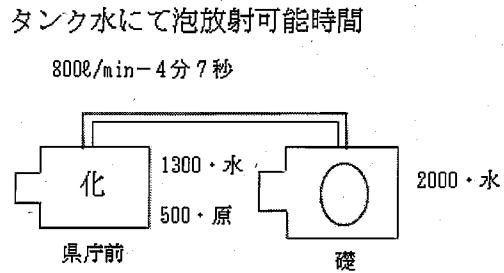

※ 送水隊の増強及び原液搬送は第2 出動部隊が実施する。



### 附 則

この規程は、令和5年3月27日から施行する。